

MYJAVA

MPP Javorinská

3 x NA2XS(F)2Y 95RM, dl. 220m

Pôvodná linka VN324

Existujúca VN324, zemný kábel
3xNA2XS(F)2Y 240RM

Pôvodná MDS

Nová/VN zemná káblová prípojka pre
TS0034-056, 3xNA2XS(F)2Y 95RM, dl. 490m

Nová MDS

Navrhované NN káblové
vývody z novej TSmds58
pre ALTcam, 6//AIKY240+120SM

Nová MDS

Navrhovaná káblová
trafostanica TSmds58
pre ALTcam

Pôvodná NN dis. sieť

Existujúci rozpojovací rozvádzač
PRIS8 č.10 v pilierovom prevedení.

Nová MDS

Navrhovaná VN zemná káblová
prípojka 3xNA2XS(F)2Y 95RM,
dl. 220m do novej TSmds58.
Vedená v kab. ryhe 50x120cm.

Výkres č. 2 - EE

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE O VN SIETI:

DRUH ROZVODNEJ SIETE VN: 3F AC~ 50Hz, 22kV / IT
TROJFÁZOVÁ SÚSTAVA S NEUZEMNENÝM UZLOM TRANSFORMÁTORA
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM:
- V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: UMIESTNENÝM MIMO DOSAH, IZOLÁCIU, KRYTÍM
- PRI PORUČE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI S NEPRIAMO
UZEMNENÝM NEUTRÁLNYM BODOM
UZEMNENÉ PODLA STN EN 61 936-1: 2011, STN EN 50 522: 2011, STN 33 2000-5-54
PROSTREDIE: AA7, AB7, AC1, AD2, AE3, AF2, AG1, AH2, AK1, AL1, AM6, AN1,
AP1, AQ3, AS1, AT1, AU2, BA5, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

Pôvodná MDS

Pôvodná VN zemná káblová prípojka
do TS0034-056, 3xNA2XS(F)2Y 95RM.

Projektoval :

Ing. J. LONDÁK

Zodpovedný projektant:

Ing. J. LONDÁK

Kraj / Okres : Trenčianský / Myjava

Investor stavby : EP GROUP, s.r.o., Hliníčka 14, MY

Názov stavby :

MYJAVA, MPP-rozšírenie TS pre Altcam


- SO.vn-VNk kab. slučka, SO.ts-TSmds58

Mierka :

1:720

Obsah výkresu :

Návrh TSmds58 s VN slučkou - celková situácia

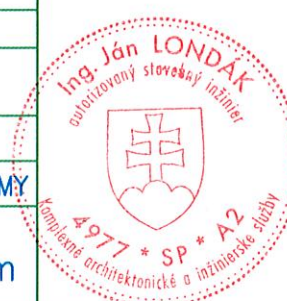

EP Servis, s.r.o.
Hliníčka 14
907 01 MYJAVA
0902 709769, epgroup@nextra.sk

Dátum : 09/2020

Zákazka č.: EPS.67-2020

Stupeň PD: PDsk, RPD

Profesia: elektro

Formát: 2 x A4

Výkres č.:

1-VN

Pôvodná linka VN324

Existujúca VN324, zemný kábel
3xNA2XS(F)2Y 240RM