


NAPÁJOVÁ SÚSTAVA	BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	
	ISTN EN 61936-1-8/2011 + OAC 1/2012 + OAC2 6/2013 + ZA1 1/2015 + ZA1 1/2016	OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ
3 AC 22kV 50Hz IT	MIMO DOSAH	UZEMNENÍM
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM		
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S	KRYTOM, IZOLÁCIU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	KRYTOM, IZOLÁCIU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
OCHRANNÉ PÁSMO		
3 AC 22kV 50Hz IT	10m OD KRAJNÉHO VODIČA	1m OD OSI VEDENIA
3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	-	1m OD OSI VEDENIA
UZEMNENIE		
	3 AC 22kV 50Hz IT	STN EN 50 522-8/2011
	3/PEN AC 400/230V 50Hz TN-C	STN 33 2000-5-54-8/2012 +S41 3/2016 + ZA1 3/2016

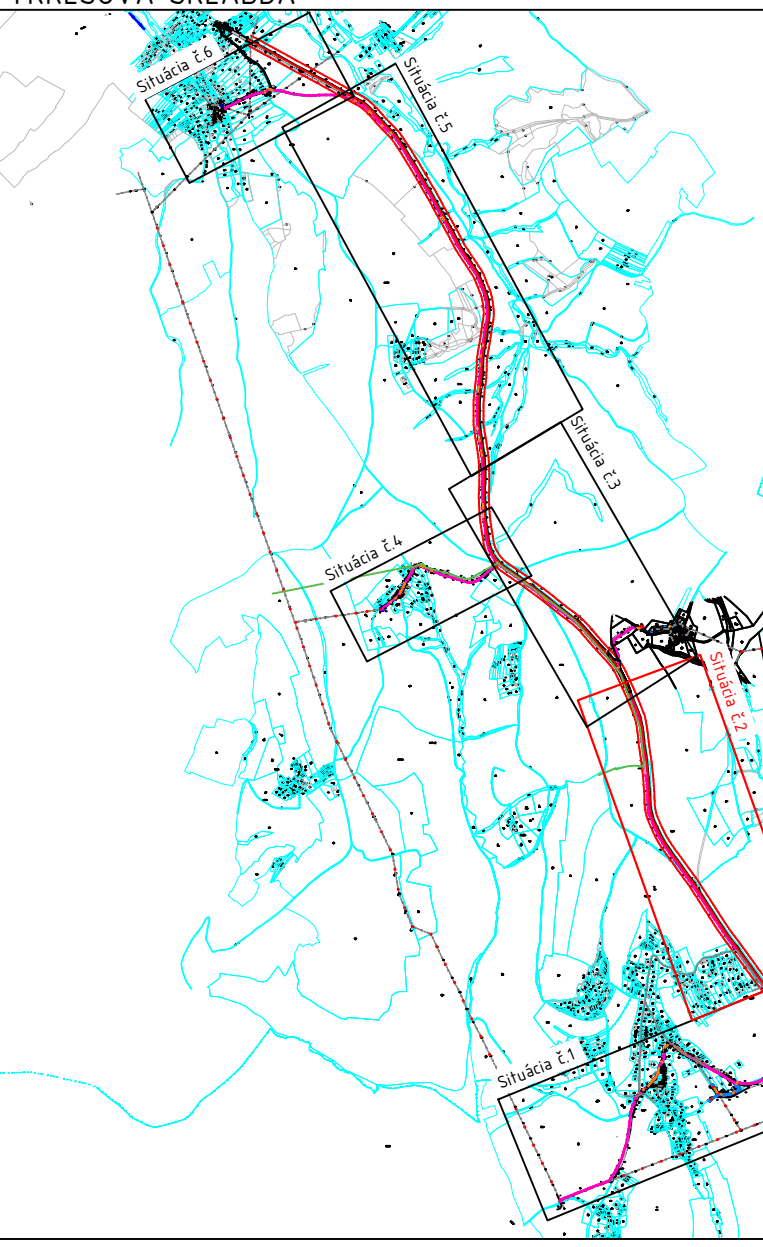

LEGENDA:

- DEMONTOVANÉ VN VZDUŠNÉ VEDENIE
- DEMONTOVANÉ NN VZDUŠNÉ VEDENIE
- NAVHRHOVANÉ VN PODZEMNÉ VEDENIE
- NAVHRHOVANÉ NN PODZEMNÉ VEDENIE
- NAVHRHOVANÉ SLP OPTICKÉ VEDENIE ULOŽENÉ DO HDPE40-ZSDIS
- NAVHRHOVANÉ VN VEDENIE ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY Ø200mm
- NAVHRHOVANÉ NN VEDENIE ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY Ø160mm
- NAVHRHOVANÉ ROZVÁDZAČE ELEKTROMEROVÉ PRE NÁPOJENIE EXIST. ODBEROV
- VRÁTANE UZEMNENIA ZEMNIAČIM PÁSKOM FeZn 30/4mm ULOŽENÝM V SÚBEHU S NOVÝM VEDENÍM
- KATASTER "C"
- KATASTER "E"
- OS CESTY č. III/1197
- OCHRANNÉ PÁSMO CESTY č. III/1197
- STROM
- KROVITÝ PORAST

POZNÁMKA:

- NEODDELITEĽNÁ SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- KAŽDÝ ODCHYLK OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVÁŤ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ.
- PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PRESNÁ TRASA KÁBLOVÉHO VEDENIA SA URČÍ PRED REALIZÁCIU PO VYTÝČENÍ VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ A HRANÍC POZEMKOV.
- PRI SÚBEHU A KRIŽOVANÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ BUDDOŽRÁNENÉ ODSTUPY DEFINOVANÉ PODLA STN.
- PRI KRIŽOVANÍ VIAZDOV NA POZEMKY A MESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ KÁBLE ULOŽÍŤ DO CHRÁNIČKY FKXV.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie

HL. ZHOTOVITEĽ: **LIV-EPI, s.r.o.**
Trenčianska 56/F
821 09 Bratislava

Táto dokumentácia je duševným majetkom zhotoviteľa.
Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť reprodukována alebo použitá bez ich písomného povolenia.

STRANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
STRANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

acón

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

INVESTOR: **ŽILINSKÁ OBEC** ZAPADOSLOVENSÁ DISTRIBUČNÁ a.s.

SO-PS: **SO 01S0 02PS 01PS 02** STUPEŇ: **DUR-DSP**

NAZOV VÝKRESU: **SITUÁCIA STAVBY č.2**

NAZOV VÝKRESU: **SITUÁCIA STAVBY č.2**

TECH. ČASŤ: ING. DUŠAN DRŽÍK	DATE: 07/2022
VYPRACOVAL: MARTIN VAGNER	MERKA: 1:1000
KONTROLOVAL: ING. DUŠAN DRŽÍK	POČET A4: 16x
SCHVÁLIL: ING. DUŠAN DRŽÍK	ZMENA: -
ARCHIVNE ČÍSLO: 220703-UC0010-05	
LIST: 1	LISTOV: 1
DEC: 8	CLH: 1