



PREHLADNÁ SITUÁCIA

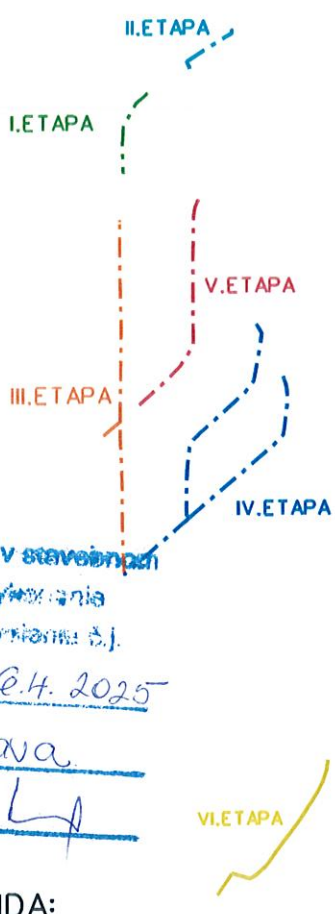

ETAPIZÁCIA

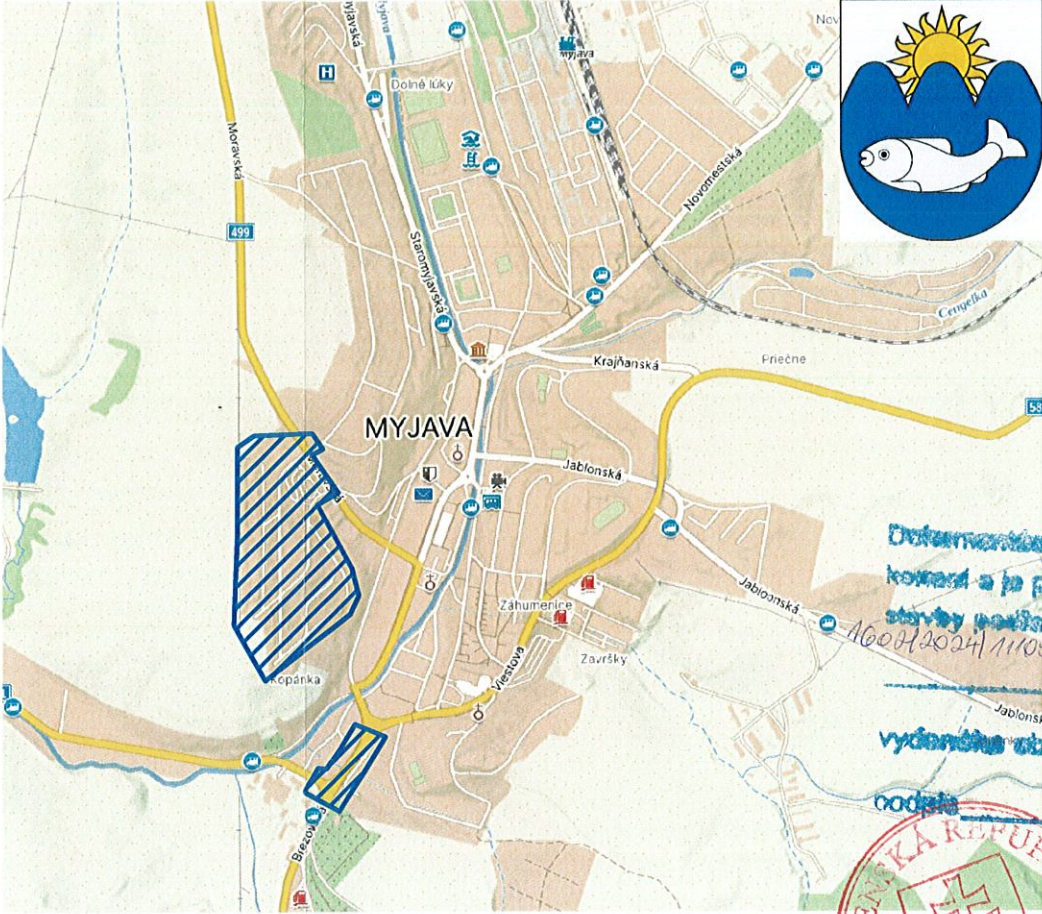

Ulica - úsek (vetva)	UB - úsek	DN / d	Materiál	Tlak (kPa)	Dĺžka (m)
		(mm)			
Čsl. armády (A)	1--2	50	PE100RC	90	100,0
Čsl. armády (B)	3--6	63	PE100RC	90	400,0
gen. Svobodu (C)	4--5	32	PE100RC	90	30,0
Bednárova (D)	6--7	63	PE100RC	90	100,0
Bednárova (D1)	7--8	50	PE100RC	90	205,0
Gromovova (E)	7--9	50	PE100RC	90	250,0
gen. Svobodu (F)	11--12	50	PE100RC	90	255,0
Čsl. Armády, Zuzky Zgurišky (G)	13--15	90	PE100RC	2	75,0
Pažite (H)	16--18	160	PE100RC	90	215,0
Spolu rekonštruované plynovody (m):					1630,0

LEGENDA:



Riešené územie
Rekonštruovaný plynovod
Tlaková hladina DD 90kPa
Tlaková hladina DD 2kPa
Dimenzia

Uzlový bod

STL
NTL
d50
7



1

projektant	ING. DVOŘÁK	Projekcia-západ Plátnennícka 2 821 09 Bratislava	Distribúcia SPP
zodp. projektant	ING. VALOVÁ		
teamleader projekcie	ING. VALOVÁ		
investor: SPP - distribúcia, a.s.			
stavba: REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV MYJAVA, ČSL. ARMÁDY SO-01-PLYNOVODY objekt: SO-01.1-PRIPOJOVACIE PLYNOVODY		č.zákazky	SD/23301-RE-INTV
		dátum	6/2024
		stupeň	PS-REV 00
		formát	2 x A ₄
		mierka	_____
názov výkresu: PREHL'ADNÁ SITUÁCIA		č.výkresu:	1
Všetky práva na túto technickú dokumentáciu patria výhradne spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. Táto technická dokumentácia nesmie byť kopírovaná, rozmnožovaná alebo iným spôsobom poskytovaná tretím osobám bez výslovného súhlasu vlastníka.			